



Afregelen door inschakelen elektrische ketels tijdens onbalansverrekeningsperiode.

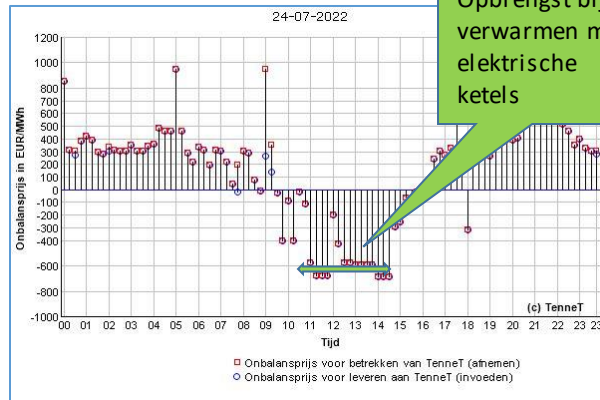

Voordeel elektrische ketels E Tech P259:

- Snel inzetten elektriciteitsvraag
- Bufferen warmte als bij product
- Robuust en eenvoudig
- Kleinere diameter voedingskabels

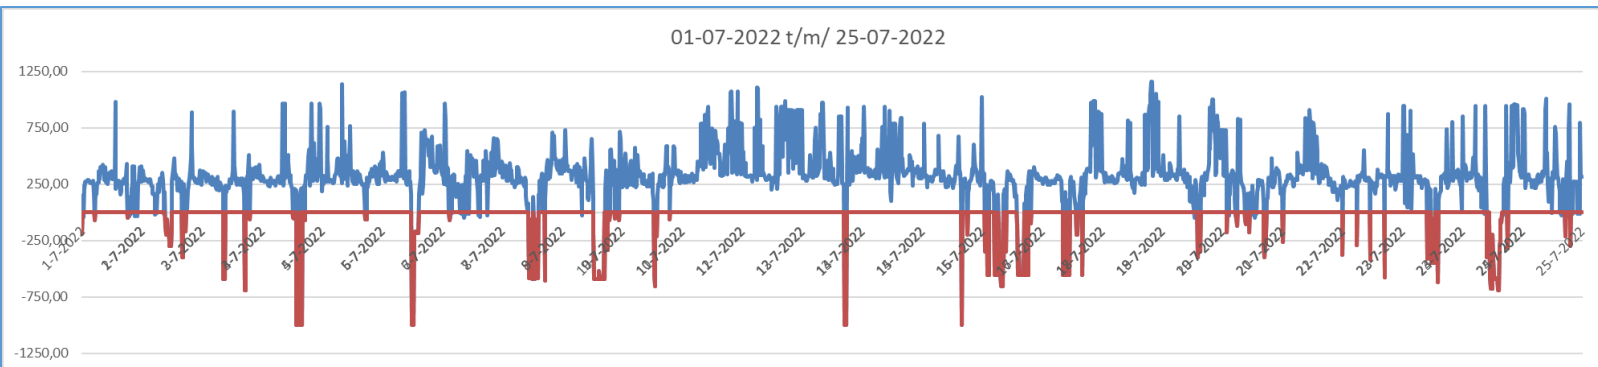

datum	pte	periode_van	periode_tm	afnemen_EUR_MWh	-50
9-7-2022	45	11:00	11:15	276,04	
9-7-2022	46	11:15	11:30	429,43	
9-7-2022	47	11:30	11:45	519,68	
9-7-2022	48	11:45	12:00	651,52	
9-7-2022	49	12:00	12:15	429,43	
9-7-2022	50	12:15	12:30	113,20	
9-7-2022	51	12:30	12:45	-200,00	-200
9-7-2022	52	12:45	13:00	-591,52	-591,52
9-7-2022	53	13:00	13:15	-591,52	-591,52
9-7-2022	54	13:15	13:30	-591,52	-591,52
9-7-2022	55	13:30	13:45	-591,52	-591,52
9-7-2022	56	13:45	14:00	-591,52	-591,52
9-7-2022	57	14:00	14:15	-591,52	-591,52
9-7-2022	58	14:15	14:30	-591,52	-591,52
9-7-2022	59	14:30	14:45	-591,52	-591,52
9-7-2022	60	14:45	15:00	-518,87	-518,87
9-7-2022	61	15:00	15:15	-591,52	-591,52
9-7-2022	62	15:15	15:30	-591,52	-591,52
9-7-2022	63	15:30	15:45	-591,52	-591,52
9-7-2022	64	15:45	16:00	-569,78	-569,78
9-7-2022	65	16:00	16:15	-591,52	-591,52
9-7-2022	66	16:15	16:30	-591,52	-591,52
9-7-2022	67	16:30	16:45	-555,63	-555,63
9-7-2022	68	16:45	17:00	-22,56	
9-7-2022	69	17:00	17:15	-591,52	-591,52
9-7-2022	70	17:15	17:30	215,96	
9-7-2022	71	17:30	17:45	374,71	
9-7-2022	72	17:45	18:00	365,36	
9-7-2022	73	18:00	18:15	-336,37	-336,37
9-7-2022	74	18:15	18:30	-81,49	-81,49
9-7-2022	75	18:30	18:45	-8,53	
9-7-2022	76	18:45	19:00	-72,94	-72,94
9-7-2022	77	19:00	19:15	-10,41	
9-7-2022	78	19:15	19:30	548,30	
9-7-2022	79	19:30	19:45	559,23	
9-7-2022	80	19:45	20:00	405,74	
9-7-2022	81	20:00	20:15	244,03	
9-7-2022	82	20:15	20:30	290,00	
9-7-2022	83	20:30	20:45	446,85	
9-7-2022	84	20:45	21:00	458,46	
9-7-2022	85	21:00	21:15	-59,34	-59,34
9-7-2022	86	21:15	21:30	305,00	
9-7-2022	87	21:30	21:45	378,71	

Potentiële verrekening bij negatieve prijzen.

